


Les installations électriques de plus de 15 ans dans les logements

(logements construits avant 2009)

Evolution du taux d'anomalie sur les DEO en fonction de l'année de construction du logement

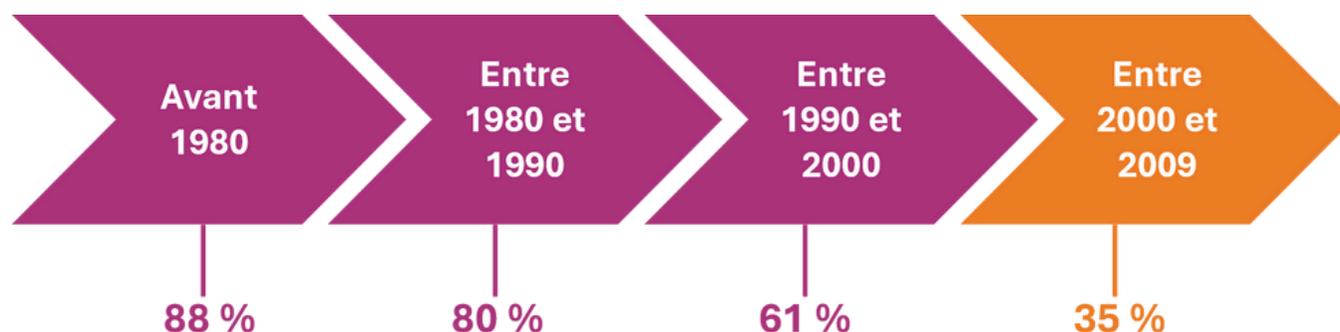

Plus les logements sont récents ou récemment rénovés, moins les installations électriques présentent d'anomalies.

Le nombre d'anomalies par DEO diminue selon les années de construction :

Entre 1980 et 1990

en moyenne **6 anomalies par DEO** parmi les 8 anomalies définies dans le cadre du DEO

Entre 1990 et 2000

en moyenne **1,5 anomalie par DEO** parmi les 8 anomalies. Il n'est plus relevé d'anomalie concernant l'Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP), que ce soit son absence ou son inaccessibilité.

Analyse réalisée par Diagamter